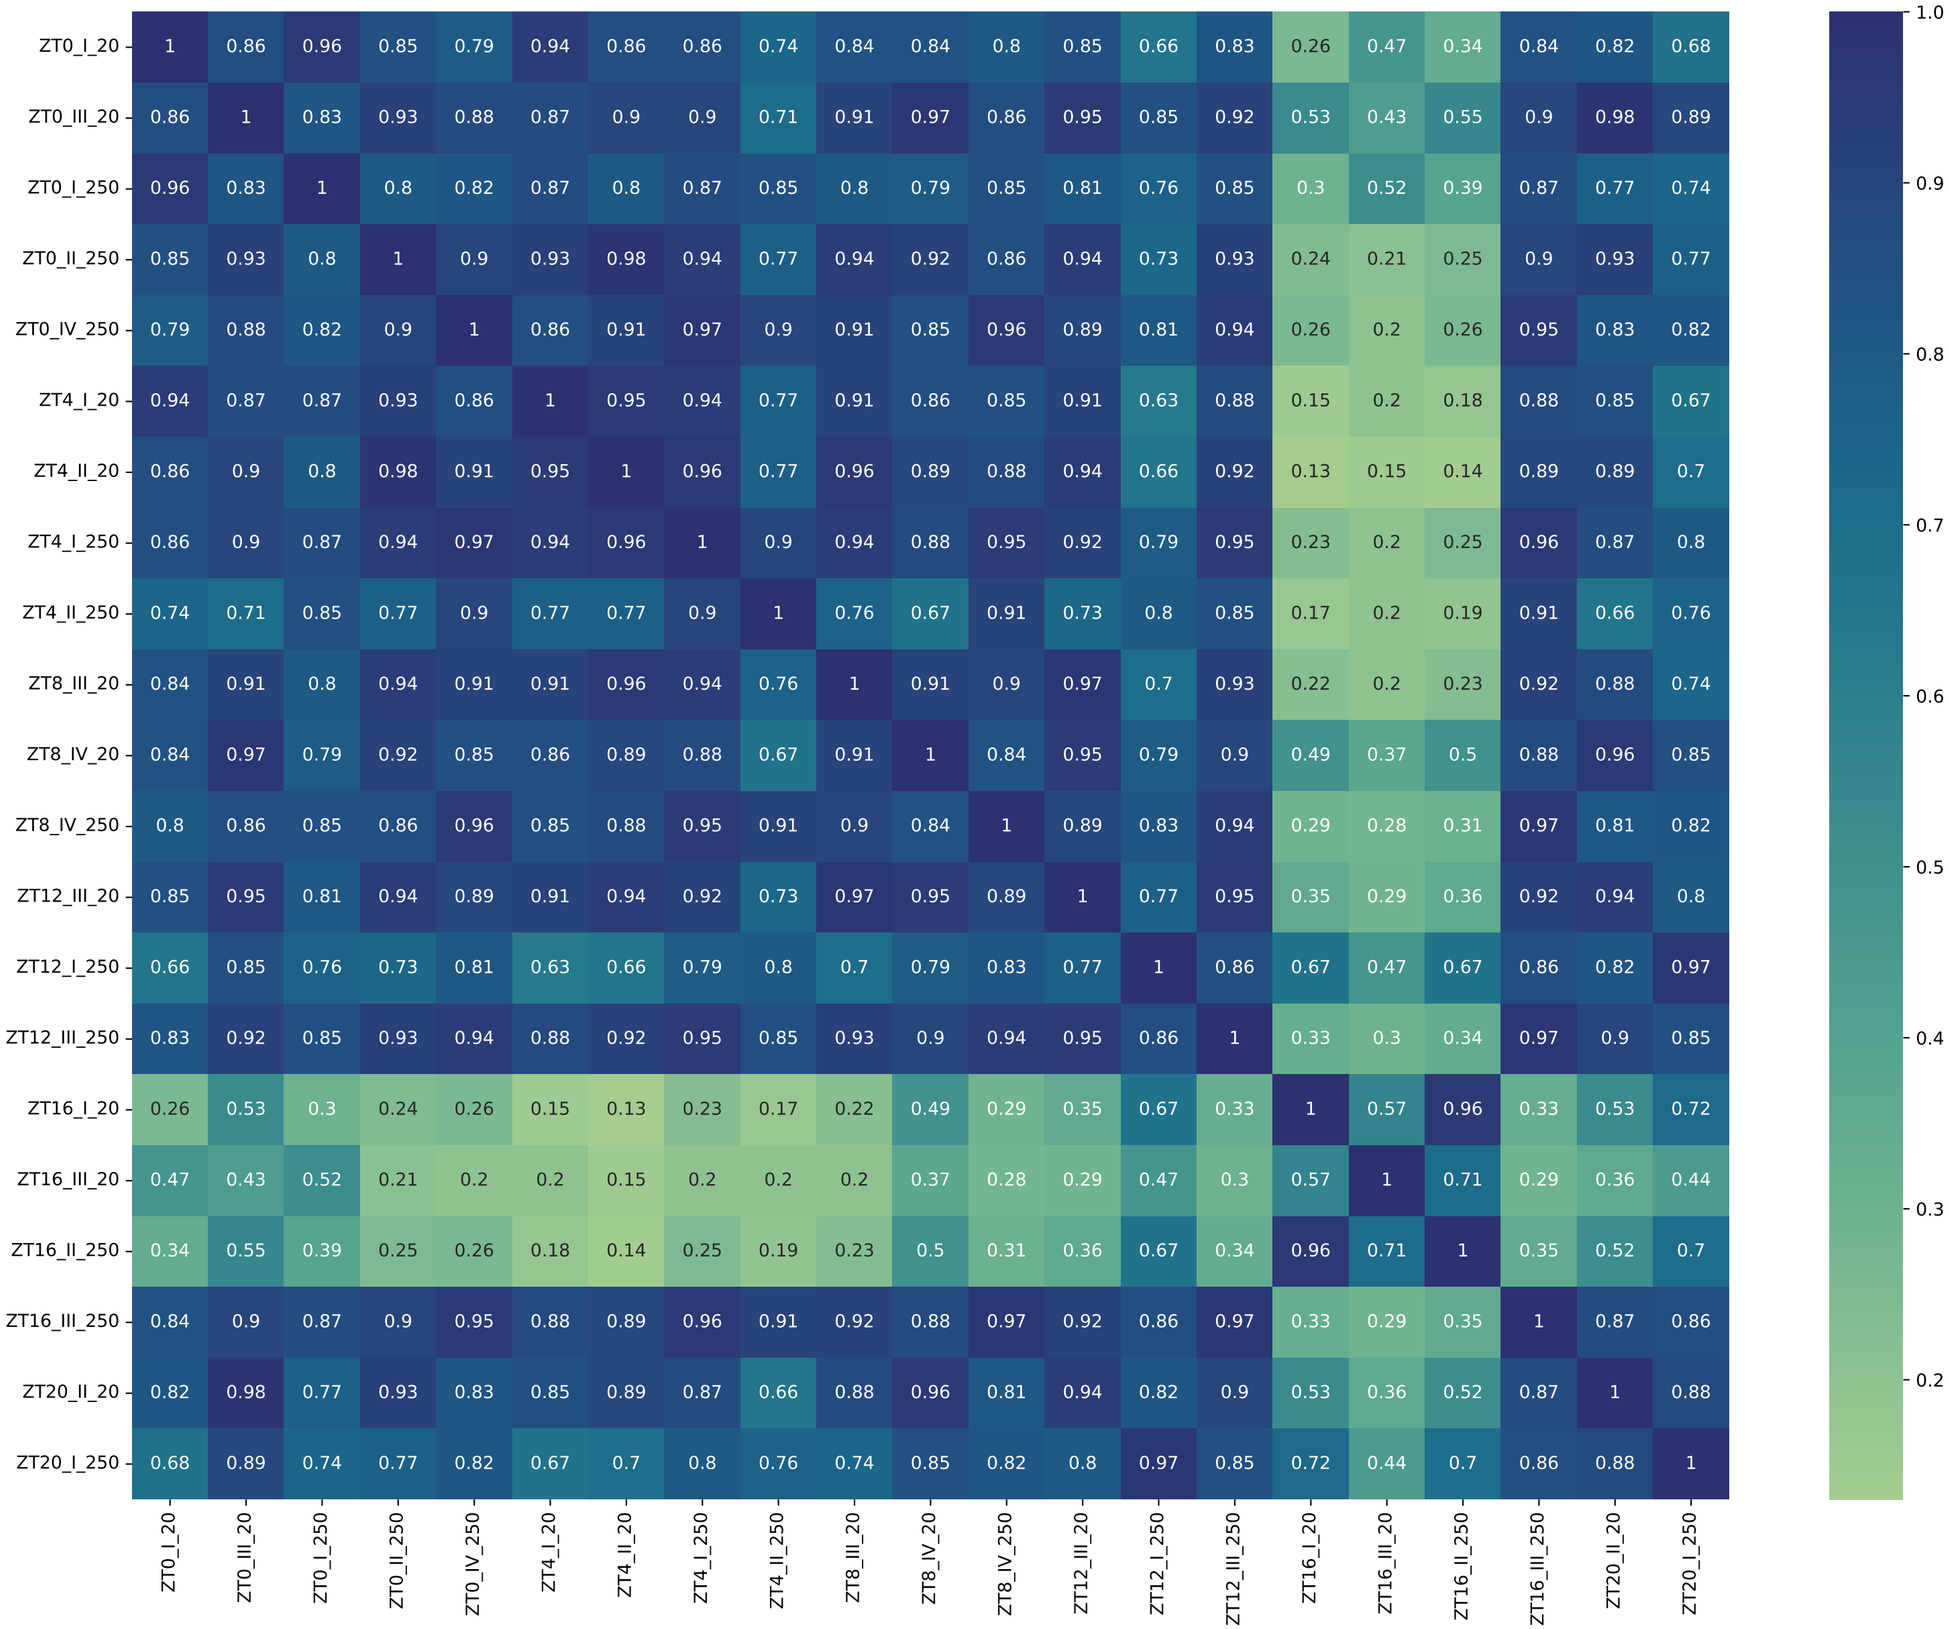
ZT0_I_20 1 0.86 0.96 0.85 0.79 0.94 0.86 0.86 0.74 0.84 0.84 0.8 0.85 0.66 0.83 0.26 0.47 0.34 0.84 0.82 0.68
ZT0_III_20 0.86 1 0.83 0.93 0.88 0.87 0.9 0.9 0.71 0.91 0.97 0.86 0.95 0.85 0.92 0.53 0.43 0.55 0.9 0.98 0.89
ZT0_I_250 0.96 0.83 1 0.8 0.82 0.87 0.8 0.87 0.85 0.8 0.79 0.85 0.81 0.76 0.85 0.3 0.52 0.39 0.87 0.77 0.74
ZT0_II_250 0.85 0.93 0.8 1 0.9 0.93 0.98 0.94 0.77 0.94 0.92 0.86 0.94 0.73 0.93 0.24 0.21 0.25 0.9 0.93 0.77
ZT0_IV_250 0.79 0.88 0.82 0.9 1 0.86 0.91 0.97 0.9 0.91 0.85 0.96 0.89 0.81 0.94 0.26 0.2 0.26 0.95 0.83 0.82
ZT4_I_20 0.94 0.87 0.87 0.93 0.86 1 0.95 0.94 0.77 0.91 0.86 0.85 0.91 0.63 0.88 0.15 0.2 0.18 0.88 0.85 0.67
ZT4_II_20 0.86 0.9 0.8 0.98 0.91 0.95 1 0.96 0.77 0.96 0.89 0.88 0.94 0.66 0.92 0.13 0.15 0.14 0.89 0.89 0.7
ZT4_I_250 0.86 0.9 0.87 0.94 0.97 0.94 0.96 1 0.9 0.94 0.88 0.95 0.92 0.79 0.95 0.23 0.2 0.25 0.96 0.87 0.8
ZT4_II_250 0.74 0.71 0.85 0.77 0.9 0.77 0.77 0.9 1 0.76 0.67 0.91 0.73 0.8 0.85 0.17 0.2 0.19 0.91 0.66 0.76
ZT8_III_20 0.84 0.91 0.8 0.94 0.91 0.91 0.96 0.94 0.76 1 0.91 0.9 0.97 0.7 0.93 0.22 0.2 0.23 0.92 0.88 0.74
ZT8_IV_20 0.84 0.97 0.79 0.92 0.85 0.86 0.89 0.88 0.67 0.91 1 0.84 0.95 0.79 0.9 0.49 0.37 0.5 0.88 0.96 0.85
ZT8_IV_250 0.8 0.86 0.85 0.86 0.96 0.85 0.88 0.95 0.91 0.9 0.84 1 0.89 0.83 0.94 0.29 0.28 0.31 0.97 0.81 0.82
ZT12_III_20 0.85 0.95 0.81 0.94 0.89 0.91 0.94 0.92 0.73 0.97 0.95 0.89 1 0.77 0.95 0.35 0.29 0.36 0.92 0.94 0.8
ZT12_I_250 0.66 0.85 0.76 0.73 0.81 0.63 0.66 0.79 0.8 0.7 0.79 0.83 0.77 1 0.86 0.67 0.47 0.67 0.86 0.82 0.97
ZT12_III_250 0.83 0.92 0.85 0.93 0.94 0.88 0.92 0.95 0.85 0.93 0.9 0.94 0.95 0.86 1 0.33 0.3 0.34 0.97 0.9 0.85
ZT16_I_20 0.26 0.53 0.3 0.24 0.26 0.15 0.13 0.23 0.17 0.22 0.49 0.29 0.35 0.67 0.33 1 0.57 0.96 0.33 0.53 0.72
ZT16_III_20 0.47 0.43 0.52 0.21 0.2 0.2 0.15 0.2 0.2 0.2 0.37 0.28 0.29 0.47 0.3 0.57 1 0.71 0.29 0.36 0.44
ZT16_II_250 0.34 0.55 0.39 0.25 0.26 0.18 0.14 0.25 0.19 0.23 0.5 0.31 0.36 0.67 0.34 0.96 0.71 1 0.35 0.52 0.7
ZT16_III_250 0.84 0.9 0.87 0.9 0.95 0.88 0.89 0.96 0.91 0.92 0.88 0.97 0.92 0.86 0.97 0.33 0.29 0.35 1 0.87 0.86
ZT20_II_20 0.82 0.98 0.77 0.93 0.83 0.85 0.89 0.87 0.66 0.88 0.96 0.81 0.94 0.82 0.9 0.53 0.36 0.52 0.87 1 0.88
ZT20_I_250 0.68 0.89 0.74 0.77 0.82 0.67 0.7 0.8 0.76 0.74 0.85 0.82 0.8 0.97 0.85 0.72 0.44 0.7 0.86 0.88 1
ZT0_I_20
ZT0_III_20
ZT0_I_250
ZT0_II_250
ZT0_IV_250
ZT4_I_20
ZT4_II_20
ZT4_I_250
ZT4_II_250
ZT8_III_20
ZT8_IV_20
ZT8_IV_250
ZT12_III_20
ZT12_I_250
ZT12_III_250
ZT16_I_20
ZT16_III_20
ZT16_II_250
ZT16_III_250
ZT20_II_20
ZT20_I_250
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2